



# ТОРОИДАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Сербия, Белград, Южни булевар, 43а  
Тел/факс: 2444 9 104, 344 00 72  
+381 11 344 01 95, 344 17 51  
e-mail: office@trafco.rs  
website: www.trafco.rs

## Инструкция по эксплуатации устройства SOFT START

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Пожалуйста, **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И МОНТАЖОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:**

«Установка, подключение и ввод в эксплуатацию должны быть выполнены квалифицированным уполномоченным лицом, потому что работа проводится с опасным для жизни напряжением»!!!

### Описание устройства

Устройство плавного пуска «Soft Start» служит для ограничения высоких кратковременных пусковых токов в момент подключения трансформатора к электрической сети. Рекомендуется для трансформаторов мощности с 300 – 3000 ВА первичного напряжения 220 В. Устройство надо установить в соответствующий корпус. **Гарантия действительна в течение 12 месяцев от даты его приема.**


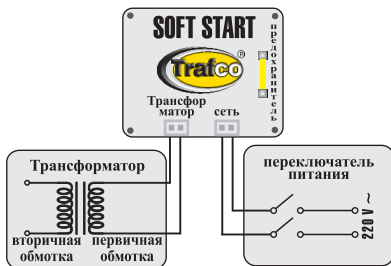


Схема соединения

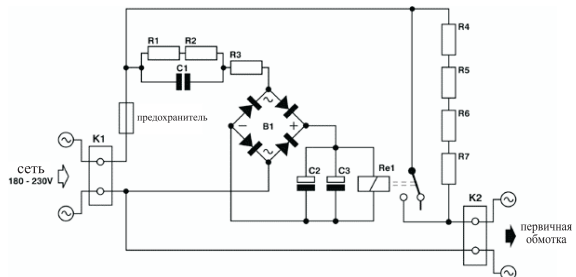

Электрическая схема

### Таблица выбора предохранителя при 230 В в первичной обмотке

Мощность (ВА)	Предохранитель медленного срабатывания (А)	Мощность (ВА)	Предохранитель медленного срабатывания (А)
300	1,6	1200	6,3
400	2	1500	10
500	3,15	1800	10
600	3,15	2000	10
800	4	2500	13
1000	6,3	3000	15

**Допустимое рабочее напряжение устройства Soft Start: 180 - 240 В**

По всем другим вопросам, не перечисленным в настоящей инструкции, просим обращаться в будние дни в течение рабочего времени, а также по субботам с 09-00 до 16-00.